

Achtung, Infektionsgefahr!

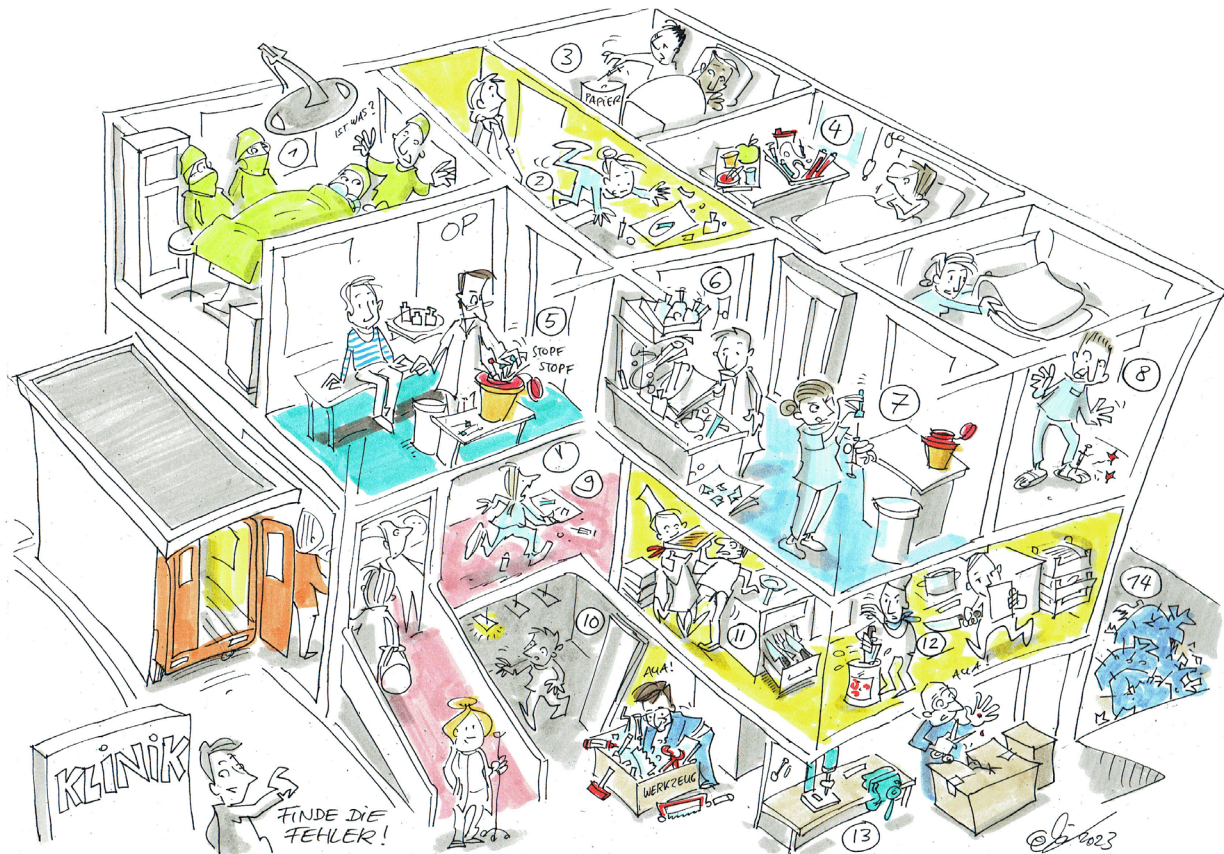


Illustration: Michael Hüter

Was läuft hier alles schief? Bitte ordnen Sie den Zahlen auf dem Suchbild die entsprechenden Sicherheitsmängel zu!

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Enge Platzverhältnisse und mangelnde Bewegungsfreiheit | <input type="radio"/> Mangelnde Sorgfalt und achtloser Umgang mit medizinischen Instrumenten |
| <input type="radio"/> Schlechte Lichtverhältnisse | <input type="radio"/> Mangelnde Ablagemöglichkeiten, Unordnung |
| <input type="radio"/> Überquellende Kanülenabwurfbehälter | <input type="radio"/> Hektik und Zeitdruck |
| <input type="radio"/> Falscher Umgang mit benutzten Kanülen (Schutzhülle auf schon benutzte Kanüle zurückgesteckt) | <input type="radio"/> Keine Persönliche Schutzausrüstung |
| <input type="radio"/> Nicht rechtzeitiges Entfernen von zerbrochenen Gegenständen wie Scherben | <input type="radio"/> Ungeeignete Kleidung |
| <input type="radio"/> Falsche Entsorgung benutzter Kanülen | <input type="radio"/> Stolpergefahr durch Hindernisse |
| | <input type="radio"/> Unachtsamer Umgang mit Messern |
| | <input type="radio"/> Nutzung ungeeigneter Werkzeuge |